



# MANUALE D'INSTALLAZIONE ED USO DEI RIVELATORI LCR2

## USER MANUAL FOR LCR2 GAS DETECTOR



### INDICE / INDEX

<b>1 INTRODUZIONE / <u>INTRODUCTION</u></b>	2
1.1 Descrizione / <u>Description</u>	2
1.2 Identificazione rivelatore / <u>Detector identification code</u>	2
1.3 Caratteristiche tecniche / <u>Technical specifications</u>	2
<b>2 PREDISPOSIZIONE DEL SITO D'INSTALLAZIONE / <u>INSTALLATION SITE PREARRANGEMENT</u></b>	3
<b>3 INSTALLAZIONE / <u>INSTALLATION</u></b>	4
3.1 Modalità per il corretto montaggio / <u>Correct position mode</u>	4
3.2 Schema topografico / <u>Detector circuit layout</u>	4
3.3 Collegamento / <u>Connection</u>	5
<b>4 COLLAUDO E USO / <u>TESTING AND WORKING OPERATION</u></b>	5
4.1 Accensione / <u>Power ON</u>	5
4.2 Collaudo / <u>Testing</u>	5
4.3 Uso / <u>Use</u>	5
<b>5 MANUTENZIONE / <u>MAINTANCE</u></b>	6
5.1 Operazioni di manutenzione preventiva / <u>Preventive maintance routine</u>	6
5.2 Operazioni di manutenzione correttiva / <u>Corrective maintance routine</u>	7
5.3 Istruzioni per la dismissione / <u>Dismounting instruction</u>	7
<b>6 ISTRUZIONI D'IMBALLO / <u>PACKING INSTRUCTION</u></b>	7
<b>7 TAGLIANDO DI GARANZIA PER LA MODALITA' DI RIPARAZIONE / <u>WARRANTY COUPON FOR REPAIRING</u></b>	8



## 1 INTRODUZIONE / INTRODUCTION

### 1.1 Descrizione / Description

I Rilevatori di gas della serie "LCR2" sono stati pensati e realizzati per essere impiegati in ambito civile e industriale in area non classificata (versione Dust IP55) oppure in area classificata (EEXD certificato ATEX). La loro funzione è quella di rilevare, in una atmosfera costituita principalmente da aria, la presenza di sostanze combustibili quali Metano, GPL, Vapori di benzina o Monossido di carbonio. La concentrazione di gas rilevata viene visualizzata in concentrazioni esprimibili percentualmente in % LIE, (Limite Inferiore di Esplosività) o ppm (parti per milione) sulle centrali alle quali il sensore deve essere collegato.

Il sensore **catalitico di tipo industriale** utilizzato per il modello S1106-S1124 e la **cella elettrochimica** utilizzata sul modello S1107-S1125 conferiscono una precisione ed una selettività ottimale, evitando i falsi allarmi e garantendo elevata affidabilità nel corso del tempo.

### 1.2 Identificazione rivelatore / Detector identification code

<u>MODELLO/ MODEL</u>	<u>PROOF</u>	<u>USCITA/ OUTPUT</u>	<u>GAS RILEVATO/ GAS DETECTED</u>	<u>SENSORE UTILIZZATO/ SENSOR EMPLOYED</u>	<u>DURATA SENSORE/ SENSOR LIFETIME</u>
S1106ME	<b>IP55</b>	4-20mA	METANO (CH4)/ <u>METHANE (CH4)</u>	NEMOTO NETPEL	4 ANNI / 4 YEARS
S1124ME	EEXD ATEX		GPL / LPG	NEMOTO NETPEL	4 ANNI / 4 YEARS
S1106GP	<b>IP55</b>	4-20mA	VAPORI DI BENZINA (VB)/ <u>GASOLINE VAPOURS (VB)</u>	NEMOTO NETPEL	4 ANNI / 4 YEARS
S1124GP	EEXD ATEX		MONOSSIDODI CARBONIO (CO)/ CARBON MONOXIDE (CO)	NEMOTO NET-CO	2 ANNI / 2 YEARS
S1106VB	<b>IP55</b>	4-20mA			
S1124VB	EEXD ATEX				
S1107CO	<b>IP55</b>	4-20mA			
S1125CO	EEXD ATEX				

### 1.3 Caratteristiche tecniche / Technical specifications

<u>Alimentazione / Power supply</u>	12-24 +/-10% Vdc +/-10%
<u>Campo di misura S1106-S1124 / Detectable range S1106-S1124</u>	0-100% LEL. CH4, GPL,VB 0-100% LEL CH4, LPG, Gasoline Vapours,
<u>Campo di misura S1107-S1125 / Detectable range S1107-S1125</u>	0-500 ppm CO
<u>Assorbimento a 12 e 24Vcc S1106-S1124 / Current consumption at 12 and 24Vcc S1106-S1124</u>	90-60 mA
<u>Assorbimento a 12 e 24Vcc S1107-S1125 / Current consumption at 12 and 24 Vcc S1107-S1125</u>	40 mA
<u>Uscita proporzionale/ Proportional output</u>	4-20 mA
<u>Ripetibilità/ Repeatability</u>	5% F.S.
<u>Temperatura di stoccaggio / Storage temperature</u>	-25 / + 60 °C
<u>Temperatura operativa / Operating temperature</u>	-10 / + 40 °C
<u>Umidità relativa / Relative humidity</u>	0-90 % non condensata / <u>non condensing</u>
<u>Peso versione dust IP55 / Weight dust IP55 version</u>	400 gr.
<u>Peso versione EEXD / Weight EEXD version</u>	700.
<u>Dimensioni dust IP55 / Dimension dust IP55</u>	L. 106, H. 180. P. 65 mm
<u>Dimensioni EEXD / Dimension EEXD</u>	L. 110, H. 185. P. 90 mm



## 2 PREDISPOSIZIONE DEL SITO D'INSTALLAZIONE/ INSTALLATION SITE PREARRANGEMENT

Durante le operazioni di montaggio/installazione, gli impianti devono essere messi in sicurezza. Ricordiamo anche come in fase di installazione sia opportuno tenere in considerazione alcune norme generali poiché un posizionamento non corretto può pregiudicare il funzionamento ottimale del rivelatore.

Si raccomanda di non installare rivelatori gas nelle vicinanze di prese d'aria e/o ventilatori che provocano forti correnti.

I rivelatori non devono essere altresì posti in zone nelle quali siano presenti vibrazioni e, sebbene immuni da disturbi a radiofrequenze è consigliabile non installarli in prossimità di emettitori radio (ponti radio o apparecchiature simili).

Altra buona norma è quella di installare il rivelatore in zone facilmente accessibili per le operazioni di test e calibrazione e per l'inserimento dell'adattatore del kit di calibrazione.

Il gas **Metano** e tutti i gas più leggeri dell'aria, disperdendosi nell'ambiente occuperanno la parte alta dell'ambiente ed il rivelatore deve quindi essere posizionato a 30-50 cm dal soffitto per ottenere un efficace intervento. I gas più pesanti dell'aria come il **GPL** o i **Vapori di benzina** disperdendosi stazioneranno nella parte bassa dell'ambiente ed il rivelatore deve quindi essere posizionato a 30 -50cm dal pavimento.

Il **Monossido di carbonio**, avendo un peso specifica circa uguale a quello dell' aria, può stazionare ad altezze non predefinite, quindi installare il rivelatore ad una altezza di circa 1.60 Mt. dal pavimento.

Vi sono alcune sostanze che se presenti nella atmosfera da analizzare possono alterare considerevolmente la risposta del sensore fino a danneggiarlo irrimediabilmente(es. siliconi, silicati alogenati, tetraetile di piombo, acido solfidrico, tetrachloruro di carbonio tricloroetilene-trielina ).

Allorché si presuma la presenza di queste sostanze, si consiglia di verificare frequentemente e sempre dopo ogni intervento degli allarmi, la sensibilità del rilevatore con gas di taratura.

Il rilevatore è calibrato in fabbrica specificamente per la sostanza richiesta dal cliente. E' successivamente possibile regolare il solo segnale in assenza di gas (2mA) qualora dalla centrale venga segnalata un'anomalia.

Per quanto riguarda i collegamenti elettrici, la morsettiera di tipo estraibile semplifica e velocizza i collegamenti dei cavi di alimentazione e segnale.

At the mounting/installation phase be sure all safety precautions have been considered.

Always consider how important it is the correct positioning of gas detectors to get the optimum response.

Be careful never to install gas detectors close to air intakes or fans causing strong air currents.

Be sure the detectors are attached to a firm base to prevent vibration that can damage them, producing unreliable results.

Although the electronics comply with the electromagnetic compatibility rules, it is advised to keep the detectors at a distance from any radio frequency senders (such as radio links or similar).

Ensure that the detectors are placed in a convenient location for future maintenance and calibration requirements.

**Methane** and all of the gas lighter than air tend to spread upwards so the detector should be placed at 30 cm from the ceiling in order to maximise the effectiveness of the detection.

**LPG** as well as Butane, **Gasoline vapours** and all of the gases heavier than air tend to spread downwards so the detector should be placed at 30 50 cm from the floor.

**Carbon monoxide**, having a specific weight approximately equal to air' should be detected at breathing level, and the detector should be at approximately 1.60m above the floor to obtain a reliable protection.

*There are some substances that, when present in the atmosphere being analysed, can considerably change the response of the sensor and even damage it irreversibly, in particular silicones, silicon halides, tetraethyl lead, hydrogen sulphide, carbon tetrachloride, trichlorethylene*

*Whenever their presence is presumed, it is recommended to check the detector's sensitivity at short time intervals, and always after an alarm intervention, with sample gas bottles.*

Detectors are factory calibrated for the specific gas required by the customers. Future modification of the preset calibration can be carried out in our Laboratory only, it being a procedure requiring specific procedures and equipments.

The plug-in type terminal board make the wiring connection between the detector and the control panel easy and fast.




### 3 INSTALLAZIONE / INSTALLATION

#### 3.1 Modalità per il corretto montaggio / *Correct positioning mode*

Il rivelatore deve essere installato tenendo la testa di rivelazione rivolta verso il basso. Il contenitore del rivelatore, **per nessuna ragione deve essere forato**; per il fissaggio utilizzare i fori già esistenti.

The detector is always to be mounted with the sensing element placed downward. **For no reasons at all** the enclosure can be drilled. Wall mount the detectors by employing the existing holes.

#### 3.2 Schema topografico circuito / *Detector circuit layout*

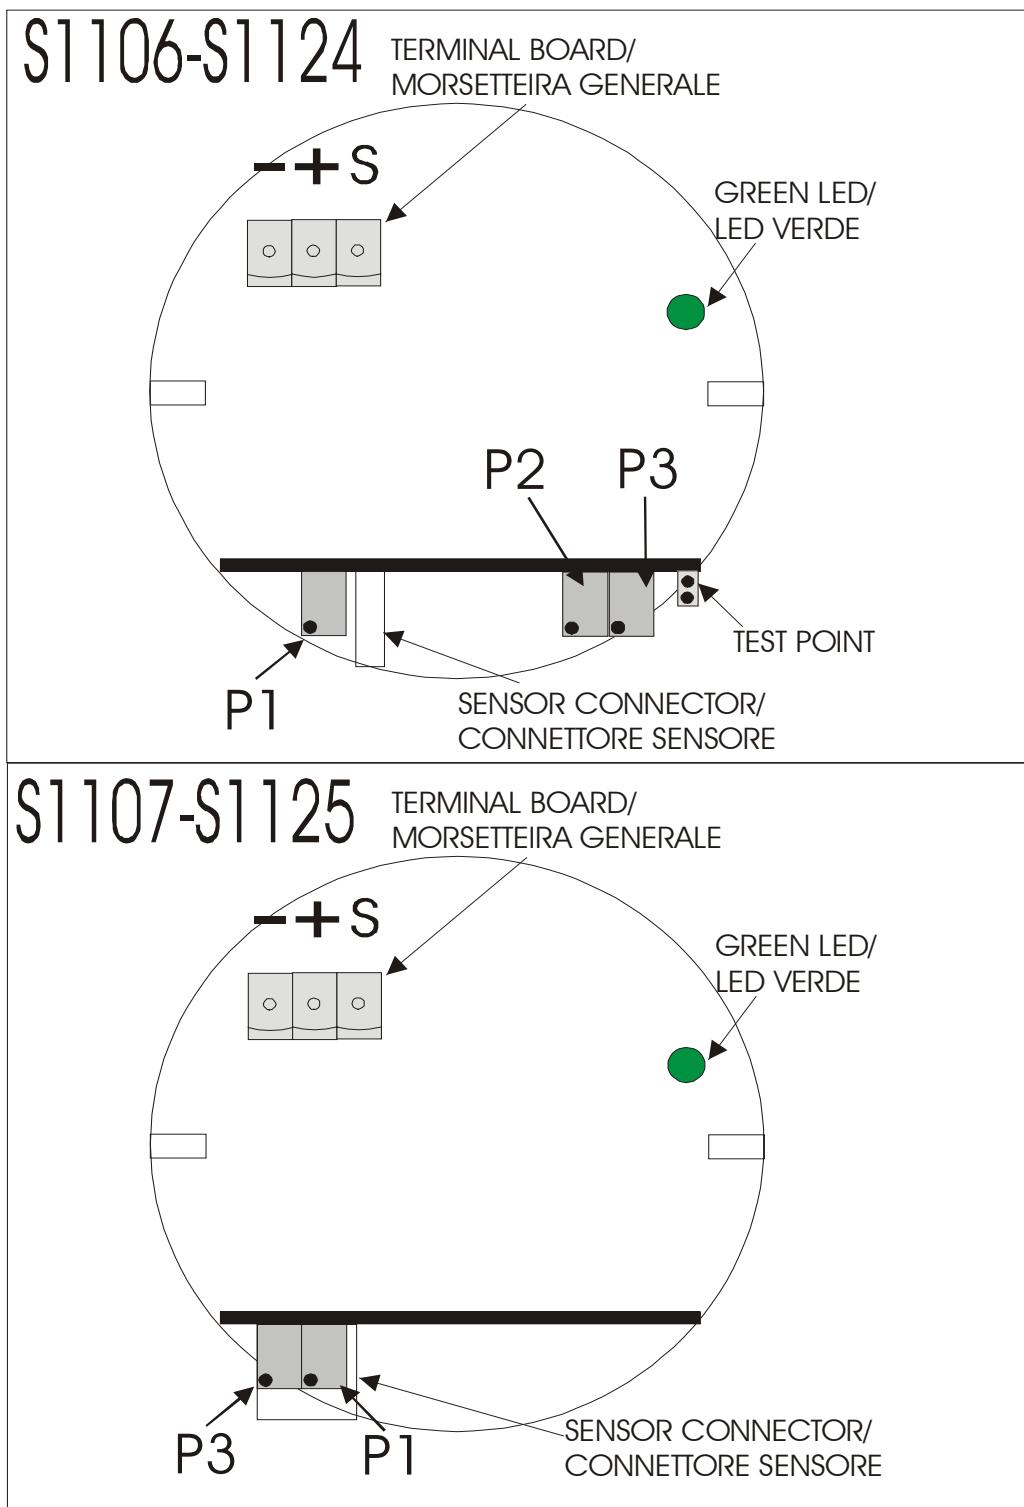



### 3.3 Collegamento / Connection

Verificare che nella confezione ci siano tutte le parti componenti.

Per il collegamento del sensore con l'unità di elaborazione e alimentazione si raccomanda l'uso di cavo schermato. La sezione del cavo da utilizzare dipende dalla distanza del rilevatore dalla centrale:

- per distanze inferiori a **100mt** si usino cavi con sezione di  $0.75 \text{ mm}^2$ ;
- per distanze comprese fra **100 e 200 mt** si usino cavi con sezione di  $1.0 \text{ mm}^2$ ;
- per distanze comprese fra **200 e 300mt** si usino cavi con sezione di  $1.5 \text{ mm}^2$ .

Nel caso vi siano giunzioni nel cavo di collegamento, assicurarsi che vi sia continuità anche sulla schermatura dei cavi.

Ricordarsi che la schermatura deve essere collegata a terra unicamente dal lato unità di controllo o gruppo di alimentazione, mentre non dovrà mai essere collegata sui rilevatori.

Assicurarsi che la realizzazione di giunzioni sui cavi di alimentazione mediante dispositivi di serraggio o a crimpare, sia eseguito a regola d'arte con capicorda e/o morsetti che nel tempo non si ossidino o allentino. È sempre preferibile eseguire giunzioni saldate.

Il rilevatore LCR2 può essere collegato a centrali di sicurezza di qualsiasi tipo. Le prestazioni migliori si ottengono con una centrale di tipo analogico 4-20 mA (o con un PLC) con indicazione proporzionale della concentrazione di gas in ambiente.

Assicurarsi che la resistenza di carico del dispositivo di supervisione non sia superiore a 200ohm.

Please check the carton box comprises all of the components.

Wiring between the detector and the control panel should be carried out with shielded cables. Wires' cross section depends on the distance between the control panel and the detector:

- for a distance up to **m 100** we advice a 3 core wire with cross section area of  $0.75 \text{ mm}^2$ ;
- for a distance between **m 100 and 200** we recommend  $3 \times 1.0 \text{ mm}^2$ ;
- for a distance between **m 200 and 300** we recommend  $3 \times 1.5 \text{ mm}^2$ .

Should any junctions be necessary on the wires, please make sure there is no interruption on the shield.

Please remember that the shield is to be connected to the ground from the control panel side only. Also remember never to connect the shield to the connectors

Ensure the wire connections, either clutching or crimping type, are duly carried out with terminals that do not oxidise or loosen. Better of all would be to solder them.

The LCR2 gas detectors are designed to be connected to any control unit accepting a 4-20 mA input signal, better when panels have an LC display for the proportional readout of the concentration.

Please make sure the gas control panel load resistor be max **200 ohm**.

## 4 COLLAUDO E USO / TESTING AND WORKING OPERATIONS

### 4.1 Accensione / Power ON

Assicurarsi che i collegamenti siano stati realizzati nel migliore dei modi.

Alimentare la centrale alla quale è collegato il rilevatore. La centrale stessa permette al rilevatore di scaldarsi per raggiungere le condizioni ottimali di impiego. Sul rilevatore è presente un diodo led di colore verde che indica la presenza della tensione di alimentazione.

Al momento dell'accensione sono necessari 2 minuti circa prima che la corrente erogata abbia un valore attendibile. Trascorso tale periodo di tempo la corrente erogata dal rilevatore deve essere di  $4,0 \pm 0,2 \text{ mA}$ , in caso contrario è necessario aspettare 2 ore circa ed effettuare la taratura del valore di Zero come descritto al punto 5.1 .

### 4.2 Collaudo / Testing

Verificare la risposta del rivelatore utilizzando una miscela a composizione nota gas/aria, e l'apposito KIT di taratura.

### 4.3 Uso / Use

Il rivelatore funziona automaticamente e autonomamente pertanto non è richiesto alcun contributo da parte del suo utilizzatore.

Be sure that all connections have been correctly performed.

Power the control panel the detectors are connected to. On the detector a green diode indicates the detector is powered.

The control panel will allow the detector to perform a warm-up phase to reach the optimal working conditions. This phase will require nearly 2 minutes to be performed. After this time interval the current from the detector must be  $4,0 \pm 0,2 \text{ mA}$ . Should not this value be attained it is necessary to wait for 2 hours and perform the Zero adjustment procedure as described on paragraph 5.1.

Testing should be carried out by using a gas mixture in the appropriate range, along with our calibration kit.

The detector works autonomously and automatically. Once duly connected no further operations are required, apart from periodical testing.



## 5 MANUTENZIONE / MAINTENANCE

### 5.1 Operazioni di manutenzione preventiva / Corrective maintenance routines

Tutti i RIVELATORI DI GAS sono stati calibrati utilizzando miscele di gas campione. Se, trascorse 2 ore dal momento dell' accensione, la corrente erogata non fosse di 4,0 +/- 0,2mA si dovrebbe regolare il valore di zero procedendo nel seguente modo:

#### Per modello S1106/S1124

##### Regolazione del valore di zero:

- scollegare il filo 'S' ed inserire in serie un amperometro
- verificare che la corrente erogata dal rilevatore sia compresa tra 3,8 e 4,2 mA; diversamente procedere alla ritaratura del punto di zero nel seguente modo:
- inserire un volmetro con fondo scala 20,0 mV sui terminali del 'TEST-POINT'. Regolare tale tensione a 0,0mVolt utilizzando il trimmer 'P2'.
- se il valore della corrente in uscita non fosse ancora corretto, utilizzare P1 per ottenere 4.0 mA

Almeno 2 volte l' anno è necessario verificare la **risposta in gas del rilevatore**, procedendo nel seguente modo utilizzando l'apposito kit di calibrazione:

- Applicare sulla testa rilevatrice del sensore il cappuccio di calibrazione presente nel kit .
- Aprire la valvola in modo da far affluire gas e regolare il flusso affinché la pallina contenuta all'interno del flussometro si posizioni fra la prima e la seconda tacca
- Aspettare circa due minuti e regolare P3 affinché la corrente erogata dal rilevatore sia:
- mA= (16/100 X (%in L.I.E di **Metano** contenuto nella bombola) / **F.C.**) + 4
- NOTA: **F.C.**( fattore di conversione)=**1 per Metano**.
- **F.C.= 0.7 per GPL e Vapori di benzina**
- il valore rilevato dalla prova in gas non deve avere uno scostamento superiore al 5% dal valore calcolato

Esempio: se si dispone di una bombola di gas campione al 15.1%L.I.E di Metano e si vuole calcolare la corrente erogata da un rilevatore tarato per GPL, si ha:

$$-mA=(16/100 \times 15.1 / 0.7)+4 = 7.45mA$$

-il rilevatore è da ritenersi tarato se la differenza tra il valore calcolato e la corrente erogata è compresa fra -5 e +5% del fondo scala; ovvero fra 6,45 e 8,45 mA

All GAS DETECTORS are calibrated with gas sample mixtures. Should, after 2 hours from the power up, the current value from the detector not attain 4,0 +/- 0,2 mA adjust the zero value as described here below:

#### For model S1106/S1124

##### Zero value adjustment:

- Disconnect the wire 'S' and insert in series an Ammeter.
- Verify the current given by the detector is between 3,8 and 4,2 mA; otherwise proceed at the zero point adjustment as follows:
- Insert a voltmeter with full-scale 20.0mV on the 'TEST-POINT' terminal. Adjust this voltage to 0.0 mVolt by operating on the 'P2' trimmer.
- Should not the output value be correct operate on 'P1' Trimmer to obtain 4.0mA.

At least twice a year it is necessary to verify the detector response to gas. Proceed as described here below, by employing our Calibration Kit.

- Insert on the sensor head the calibration adapter.
- Turn on the gas valve to let the gas flow and set the flow-rate in order that the sphere inside the flow-meter is between the first and second notch.
- Wait for a couple of minutes, then adjust P3 so that the current given by the detector be:
- mA= (16/100 X (LEL % **Methane** content stated on the gas bottle / **F.C.**) + 4
- NOTE: **F.C.** (gain adjust value) = **1 for Methane**.
- **F.C.= 0.7 for LPG and Gasoline Vapours**
- the value resulting from the gas test should not have a deviation higher than 5% from the calculated value.

Example: should the sample gas bottle be at 15.1% LEL Methane and you need to calculate the output current of a detector calibrated to LPG, proceed as follows:

$$-mA=(16/100 \times 15.1 / 0.7)+4 = 7.45mA$$

The detector is to be considered as correctly calibrated if the resulting value and the readout have a difference of ±5% full scale, which means between 6,45 and 8,45 mA

**Per modello S1107/S1125****Regolazione del valore di zero**

- scollegare il filo 'S' ed inserire in serie un amperometro
- verificare che la corrente erogata dal rilevatore sia compresa tra 3,8 e 4,2 mA ;diversamente procedere alla ritaratura del punto di zero nel seguente modo:
- regolare P1 per ottenere 4.0 mA

Almeno 2 volte l' anno è necessario verificare la **risposta in gas del rilevatore**, procedendo nel seguente modo utilizzando l'apposito kit di calibrazione:

- Applicare sulla testa rilevatrice del sensore il cappuccio di calibrazione presente nel kit .
- Aprire la valvola in modo da far affluire gas e regolare il flusso affinché la pallina contenuta all'interno del flussometro si posizioni fra la prima e la seconda tacca
- Aspettare circa due minuti e regolare P3 affinchè la corrente erogata dal rilevatore sia:
- $mA = (16/500 \times (\text{ppm CO contenuti nella bombola})) + 4$
- il valore rilevato dalla prova in gas non deve avere uno scostamento superiore al 5% dal valore calcolato

Esempio: se si dispone di una bombola di gas campione di 325 ppm CO e si vuole calcolare la corrente erogata dal rilevatore si ha:

$$mA = (16/500 \times 325) + 4 = 14.4 mA$$

il rilevatore è da ritenersi tarato se la differenza fra il valore calcolato e la corrente erogata è compresa fra -5 e +5% del fondo scala; ovvero fra 13,4 e 15,4 mA

**5.2 Operazioni di manutenzione correttiva / Corrective maintenance routines**

Per anomalie riscontrabili durante il test funzionale rivedere la fase di collaudo al capitolo 4. Se durante la manutenzione preventiva il rilevatore non rileva il gas per cui è tarato, inviare il prodotto al fornitore dello stesso che a sua volta provvederà ad inviarlo al costruttore.

**5.3 Istruzioni per la dismissione / Dismounting instruction**

Togliere alimentazione al rilevatore, scabbiare la morsettiera e rimuovere il contenitore dalla tubatura metallica e dai relativi sistemi di bloccaggio.

**6 ISTRUZIONI D'IMBALLO / PACKING INSTRUCTION**

Per garantire la protezione agli urti si consiglia di imballarlo mediante fogli di pallinato.

**For model S1107/1125****Zero value adjustment:**

- Disconnect the wire 'S' and insert in series an Ammeter.
- Verify the current given by the detector is between 3,8 and 4,2 mA; otherwise proceed at the zero point adjustment as follows:
- operate on 'P1' Trimmer to obtain 4.0mA.

At least twice a year it is necessary to verify the detector response to gas. Proceed as described here below, by employing our Calibration Kit.

- Insert on the sensor head the calibration adapter.
- Turn on the gas valve to let the gas flow and set the flow-rate in order that the sphere inside the flow-meter is between the first and second notch.
- Wait for a couple of minutes, then adjust P3 so that the current given by the detector be:
- $mA = (16/500 \times (\text{ppm CO content in the gas can})) + 4$
- the value resulting from the gas test should not have a deviation higher than 5% from the calculated value.

Example: should the sample gas bottle be at 325 ppm CO Methane and you need to calculate the output current from the CO detector, proceed as follows:

$$mA = (16/500 \times 325) + 4 = 14.4 mA$$

The detector is to be considered as correctly calibrated if the resulting value and the readout have a difference of  $\pm 5\%$  full scale, which means between 13.4 and 15.4 mA

For any anomaly found during the working test please check the tests performances as described on chapter 4. If during the preventive maintenance performances the detector does not react to the gas it has been calibrated for, please return the instrument to your supplier that on his turn will return it to the manufacturer for repair.

Power the unit off, disconnect the wires on the terminals and dismount the housing from any blocking systems.

To grant a stout protection against impacts we recommend wrapping the detector up in suitable packaging sheets.



## 7 TAGLIANDO DI GARANZIA PER LA MODALITA' DI RIPARAZIONE / WARRANTY COUPON FOR REPAIRING

La garanzia sui prodotti Sensitron è valida un anno dalla data di fabbricazione riportata sul prodotto. Si intende valida comunque per un anno dalla data di installazione, purchè la stessa avvenga entro i dodici mesi successivi la data di fabbricazione. Fanno fede il timbro e la data posti dall'installatore sul presente modulo, che l'utilizzatore dovrà debitamente conservare e rendere allo stesso in caso di verifiche funzionali e riparazioni.

Warranty on Sensitron products is valid 1 one from the manufacturing date placed on the product and it is extended of one year from the date of the installation on condition that the installation is performed within the first year of life of the product. As proof will be considered the stamp and date of the installer placed on the present coupon which is to be duly kept by the user and returned to the installer in case of any working tests and repairs.

Data di installazione * /  Installation date *	
Modello/i  Model(s)	
Numero/i di matricola  Part Number(s)	_____
Timbro installatore  Installer Stamp	
Firma installatore  Installer signature	

\* Utilizzare un singolo modulo per ogni data di installazione

**Nota Bene: si evidenzia che per i componenti deperibili installati sui prodotti (sensori, batterie tampone in genere), la garanzia di cui sopra è comunque vincolata e limitata ai termini di garanzia dichiarati dalla casa costruttrice.**

\*Use one single coupon for any installation date

**ATTENTION: Please be aware that all perishables installed in our products (sensors, buffer batteries, etc.) benefit only of the warranty conditions stated by the original manufacturer**

SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销、技术咨询、信息服务等为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一，是一家专业代理和分銷世界各大品牌 IC 芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司，专业经营进口、国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供货和代理分销网络。我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA 软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。

更多产品请看本公司产品专用销售网站：

商斯达中国传感器科技信息网：<http://www.sensor-ic.com/>

商斯达工控安防网：<http://www.pc-ps.net/>

商斯达电子元器件网：<http://www.sunstare.com/>

商斯达微波光电产品网：<HTTP://www.rfoe.net/>

商斯达消费电子产品网：<http://www.icasic.com/>

商斯达实业科技产品网：<http://www.sunstars.cn/>

传感器销售热线：

地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室

电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251 82500323

传真：0755-83376182 (0) 13902971329 MSN：[SUNS8888@hotmail.com](mailto:SUNS8888@hotmail.com)

邮编：518033 E-mail：[szss20@163.com](mailto:szss20@163.com) QQ：195847376

深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529 25059422

技术支持：0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。

北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号

TEL：010-81159046 82615020 13501189838 FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 2B35 号

TEL：021-28311762 56703037 13701955389 FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号

TEL：029-81022619 13072977981 FAX:029-88789382